

Dienstleister

Firma:	AFRISO-EURO-INDEX GmbH	Telefon:	+49 7135 102 - 0
Name:	Müller	Fax:	
Vorname:	Dieter	E-Mail:	info@afriso.de
Straße:	Lindenstr. 20	Web:	www.afriso.de
Ort:	74363 Güglingen		

Kunde

Kunde:	Mustermann GmbH	Telefon:	+49 123 456
Name:	Max	Fax:	
Vorname:	Mustermann	E-Mail:	max.mustermann@gmx.de
Straße:	Musterstr. 1	Web:	
Ort:	88215 Musterhausen		

Messort

Gebäude:	Appartment 1	Vorname:	Hans
Stockwerk:	4	Name:	Lang
Wohnung:	3	Straße:	Dorfstr.
Raum:	Bad	Ort:	88499 Riedlingen
Wärmeerzeuger:			
Zusätzliche Informationen:			

Messgeräteinformation

Gerät:	CAPBs PT70	Seriennummer:	A10-23FF8_370-1B8D9
Firmwareversion:	1.10.000_XX.0.9.9	Firmwaredatum:	---

Messungen

Dichtheitsprüfung		12.05.21 10:40
Startdruck:	3.1 bar	
Enddruck:	3.1 bar	
Druckdifferenz:	0.0 bar	
Messdauer:	60:00 mm:ss	
Stabilisierungszeit:	10:00 mm:ss	
Zusätzliche Informationen		12.05.21 10:40
Prüfobjekt:	Fußbodenheizung	
Prüfmedium:	Luft	

Zusammenfassung

Testergebnis: bestanden
Kommentar: Strang 1

Unterschrift Techniker:



Unterschrift Kunde:




Anhang



Diagramme

Stabilisierung

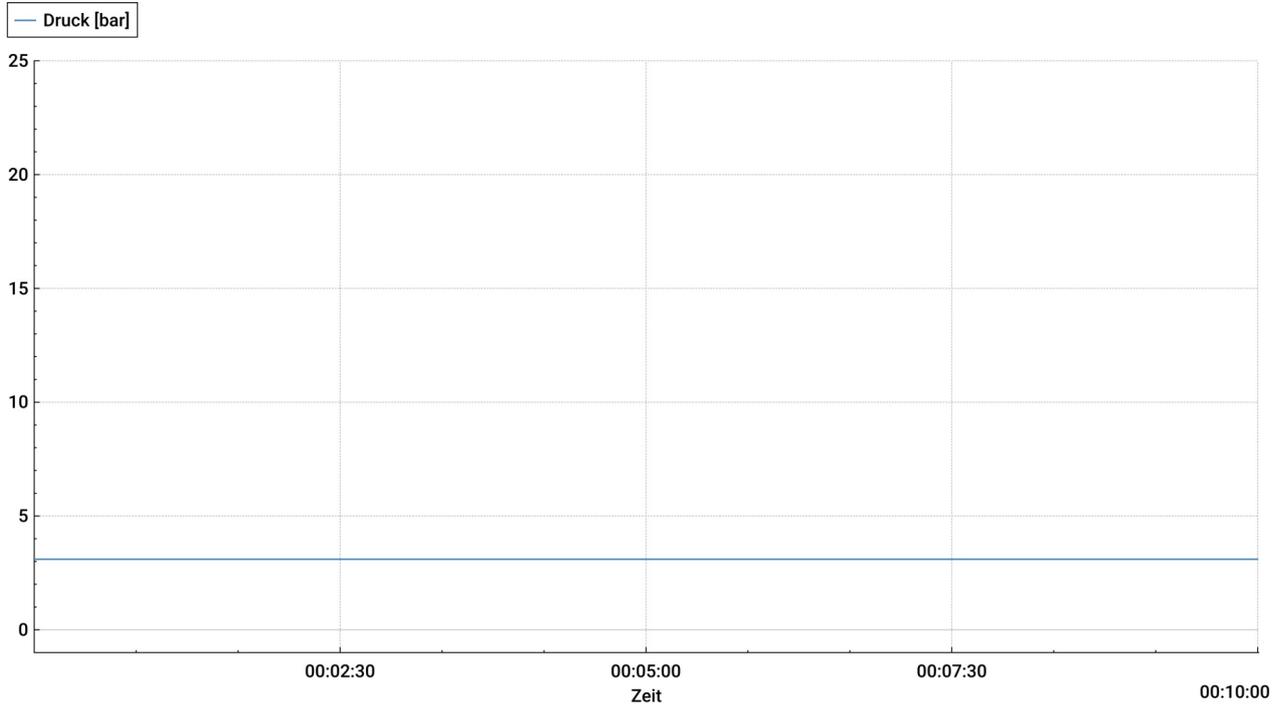

Messung

